

EGZEMPLARZ:

Nr 4

DATA OPRACOWANIA:

30 kwietnia 2018

INWESTOR:



Gmina Wołomin

ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

INWESTYCJA:

Nr uzg. 269/Kd/2018

**"Rozbiórka obiektów budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie"**
na dz. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA:

Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IDEASDT & Partnerzy

05-800 Pruszków, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

		Nr uprawnień:	Podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Prędoła	MAZ/0032/PWOS/04	<i>mgr inż. Wojciech Prędoła</i> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń ciepłych i chłodnych gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych nr MAZ/0032/PWOS/04
SPRAWDZAJĄCY:			

SPIS TREŚCI

1. Uprawnienia projektanta
2. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB
3. Oświadczenie projektanta

I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania projektu
3. Opis wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej
4. Roboty ziemne
5. Uwagi końcowe

II. Wykaz uzgodnień

1. Warunki techniczne wraz z umową przyłączeniową
2. Protokół z narady koordynacyjnej
3. Załącznik mapowy do protokołu

III. Wykaz rysunków

1. Projekt zagospodarowania terenu dla budowy przyłącza kanalizacji skala 1:500
2. Plan sytuacyjny skala 1:100
3. Profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego skala 1:100



sygn. akt. MAZ/7131-7132/44/04/S

Warszawa, dnia 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z późn. zm.), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działająca w składzie orzekającym: 1/ Ryszard Chaciński, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwierdza, że:

Pan Wojciech Prędoła

magister inżynier

urodzony dnia 11 kwietnia 1970 roku w Warszawie, syn Czesława

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0032/PWOS/04

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Ryszard Chaciński

2/ mgr inż. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inż. Leszek Ganowicz

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski


Przewodniczący

Mazowieckiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wiesław Olechnowicz





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GK1-8KB-72C *

Pan WOJCIECH PRĘDOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1255/04

adres zamieszkania TUROWSKA 5, 05-220 ZIELONKA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej do dz. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 położonych przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. – Inwestor: Gmina Wołomin został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Wojciech Prędoła
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0032/PWOS/04

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej do dz. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 położonych przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie.

W zakres opracowania wchodzi: budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinku od istn. kanału deszczowego w ul. Legionów do projektowanej studni kontrolnej DN 1200 mm z kręgów betonowych.

2. Podstawa opracowania projektu

Podstawą opracowania projektu technicznego jest:

- 2.1. Zlecenie Inwestora.
- 2.2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Wołominie
- 2.3. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia techniczne z Inwestorem.
- 2.4. Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500.

3. Opis wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 160 mm (kielichowych) o sztywności obwodowej SN8 i długości $L=11,9$ m. Przyłącze należy włączyć do istniejącego kanału deszczowego (zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK). Na terenie posesji zaprojektowano studzienkę rewizyjną (kontrolną) z kręgów betonowych DN 1200 mm. W studni kontrolnej zamontować klapę zwrotną DN 160 do ścieków deszczowych.

4. Roboty ziemne

Projektowane przyłącze kanalizacyjne przewiduje się wykonać metodą wykopu otwartego. Wykop w miejscu wcinki wykonać mechaniczno – ręcznie, urobek odkładać obok wykopu. Wykop zabezpieczyć szalunkami stalowymi. Pierwszą warstwę zasypki do 30 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej należy wykonać ręcznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem go w celu dokładnego wypełnienia szczelin wokół przewodu. Dalszą zasypkę można wykonać gruntem z wykopu z rozścieleniem i ubiciem warstwami grubości 20 cm. W miejscu wcinki zasyp wykopu powinien być zagęszczony a wynik zagęszczenia potwierdzony badaniami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w/g $CBR \geq 0.98$. Przed przystąpieniem do robót fakt ten należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem, i w uzgodnieniu z nimi prowadzić roboty ziemne zgodnie z zaleceniem ZUD. Przed rozpoczęciem robót w prowadzonych w pasie ulic należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego ulicą.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą branżową „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN–84 / B-10735 „Przewody podziemne roboty ziemne”.

Po wykonaniu robót montażowych zlecić inwentaryzację geodezyjną. Zachować przepisy BHP podczas wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia

robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami.

5. Uwagi końcowe

- Prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w Opinii ZUD i warunkami przyłączenia
- Budowę należy realizować pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i po instruktażu ogólnym i stanowiskowym pracowników
- Należy przestrzegać wymagań BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. Nr 118 poz 1263)
- Należy przestrzegać zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
- Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które w fazie budowy jak i eksploatacji powodowałaby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko, mogąc pogorszyć jego stan oraz mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi.

Opracował:

mgr inż. Wojciech Prędoła

mgr inż. Wojciech Prędoła
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0032/PWOS/04

<p style="text-align: center;">UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA Nr 211/W-Ks-Kd/2018</p> <p style="text-align: center;">wraz z określeniem technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan.</p>	
L.dz.DT/	<p>/05/2018</p> <p style="text-align: right;">Wołomin, dnia 07.05.2018</p>
I Wnioskodawca	<p>Firma (nazwa podmiotu) Gmina Wołomin adres. ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin NIP: 1251333722 reprezentowana przez: Edytę Zbieć- Zastępcę Burmistrza Wołomina Przy kontrasygnacie Marty Mallszewskiej- Skarbnika Gminy Wołomin</p>
II. Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Kanalizacyjne	<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, przy ulicy Granicznej 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000002980, NIP 1250005499, posiadającym kapitał zakładowy 72.552.500,00 zł, reprezentowanym przez: Pawła Solisa – Prezesa Zarządu, Wojciecha Jankowskiego – Członka Zarządu zwane dalej w treści umowy PWiK</p>
III wskazanie przyłączanej nieruchomości	<p>Nieruchomość, położona w Wołominie, przy ul. Legionów– projektowane cztery budynki mieszkalne wielorodzinne, budynek Policji oraz budynek Prokuratury na dz. ew. nr 226/2, 276/3, 276/6, 275/2, 283/2, 282/2 obr. 36. Działki wpisane są do księgi wieczystej nr WA1W/00001455/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie. Dane powyższe ustalone zostały w oparciu o wydruk z księgi wieczystej nr WA1W/00001455/3, stan na dzień 27.04.2018 oraz wypis z rejestru gruntów nr WGG.6621.1.2858.2018 z dnia 06.04.2018, który stanowi załącznik do wniosku o wydanie umowy przyłączeniowej.</p>
IV. zakres warunków	<ol style="list-style-type: none"> 1. przyłączy wodociągowe (cele na jakie przeznaczona będzie woda, planowany max pobór w l/s); 2. przyłączy kanalizacyjne (rodzaj odprowadzanych ścieków, max ilość odprowadzanych ścieków w l/s); 3. urządzenie wodociągowe/kanalizacyjne <p>Przedsiębiorstwo zapewni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dostawę wody w ilości: <ol style="list-style-type: none"> a. $q_{max}=2,6 \text{ m}^3/\text{h}$ na cele socjalno-bytowe b. Dla potrzeb gaszenia pożaru zewnętrznego Przedsiębiorstwo wyłącznie na cele przeciwpożarowe zewnętrzne w ilości $q_{poż\ zewn}=10,0 \text{ l/s}$ z projektowanych zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych na projektowanej sieci wodociągowej Ø110 PE w ul. Legionów oraz wodę na cele socjalno-bytowe w ilości 15% q_{max}, wynoszącą $0,39 \text{ m}^3/\text{h}$ zgodnie z treścią §5 pkt. 1 i §7 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) 2. odbiór ścieków socjalno-bytowych w ilości $2,3 \text{ m}^3/\text{h}$, 3. odbiór ścieków deszczowych dachów budynków ($F_d=5 \text{ 500 m}^2$) i powierzchni utwardzonych ($F_u=20 \text{ 000 m}^2$) na podstawie określonego zapotrzebowania- zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.
V. szczegółowe warunki przyłączenia	<p>Przyłączy wodociągowe (wspólne dla wszystkich budynków) należy wykonać przewodem z PE-100 SDR 11 w zakresie średnic zewnętrznych Ø63, 90, 110 do projektowanej sieci wodociągowej Ø110 PE w ul. Legionów po ich wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji. Na projektowanym przyłączy wodociągowym, tuż za „wcinką” należy zamontować zasuwę domową odcinającą. Doboru średnicy przewodu wodociągowego oraz zasuwy odcinającej dokona projektant przyłącza w oparciu o obliczenia hydrauliczne. Pomiary wody na podstawie wskazań wodomierza głównego. Zestaw wodomierza głównego powinien być umieszczony w szczelnej studni wodomierzowej, albo w piwnicy lub na parterze budynku, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób niepowołanych, podejście pod wodomierz wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Montażu zestawu wodomierza głównego dokonuje nieodpłatnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. Studnię wodomierzową, należy wykonać wg poniższych wytycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica wewnętrzna (min.) Ø 1400 mm • wysokość wewnątrz mierzona od dna do sufitu min. 1,8 m • zestaw wodomierzowy na wysokości 0,4 m od dna studni • stopnie szlache żeliwne lub kompozytowe <p>Ścieki socjalno-bytowe z w/w budynków należy odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Legionów po jej wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji. Przyłączy należy wykonać przewodem Ø200, Ø160 PVC, studnie rewizyjne Ø425 PVC, Ø1200 bet. na terenie posesji. Na instalacji wewnętrznej w budynkach bezpośrednio przed wyjściem instalacji kanalizacji sanitarnej z budynków należy zainstalować urządzenia przeciwzalewowe, tj. zawór zwrotny do ścieków. Ścieki deszczowe z powierzchni utwardzonych ($S_u=20 \text{ 000 m}^2$) należy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø300 PP w ul. Legionów. Przyłączy kanalizacji deszczowej należy wykonać przewodami Ø160 PVC, Ø200 PVC, Ø315 PVC, studnie rewizyjne Ø425 PVC, Ø1,2 m bet. na terenie posesji. Odprowadzenie ścieków deszczowych poprzez wpusty uliczne Ø500 z osadnikiem betonowym H=0,95 m i/lub odpływy liniowe. Na projektowanym przyłączy kanalizacji deszczowej na przewodzie zbiorczym należy</p>

	<p>zainstalować separator substancji ropopochodnych. Odcinek przyłącza od sieci kanalizacji deszczowej do pierwszej studni (licząc od strony ulicy) na terenie nieruchomości Wnioskodawcy (tzw. studni kontrolnej) należy wykonać przewodem Ø160 PVC. Studnię kontrolną należy wykonać jako studnię osadnikową i zamontować w niej urządzenia przeciwwzalewowe, tj. kłapę zwrotną do ścieków deszczowych. Eksploatacja separatora wraz z osadnikiem należy do obowiązków Wnioskodawcy.</p> <p>Ścieki deszczowe z dachu budynków ($S_d=5\ 500\ m^2$) należy odprowadzić do projektowanej studni zbiorczej na w/w projektowanym przyłączy kanalizacji deszczowej na terenie posesji. Na włączeniu rur spustowych należy zaprojektować skrzynki rewizyjne Ø160.</p> <p>Opiata za odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych- według obowiązujących przepisów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Wołomin.</p>
VI. warunki formalne przyłączenia do sieci	<ul style="list-style-type: none"> Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanych przyłącza/y przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci-i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych. Rzędne włączenia przewodów do istniejących sieci należy zweryfikować w terenie. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy/zaleca się złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania przyłącza/y. W zależności od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy należy wykonać przewidzianą prawem odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej (osoba posiadająca uprawnienia). Projekt powinien zawierać decyzję na lokalizację przyłączy wodociągowej/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Projekt techniczny na przyłącza pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin ul. Graniczna 1. Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych należy uzgodnić z właścicielami gruntów (w tym zajęcie pasa drogowego). Zgłosić na piśmie o przystąpieniu do robót do PWiK Sp. z o.o. lub do Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Przed przystąpieniem do robót, po pisemnym zgłoszeniu oraz po dokonaniu opłaty za wydanie dzienniczków robót przez Inwestora, uprawniony Wykonawca pobierze dzienniczki robót w PWiK Sp. z o.o. w Wołominie. Po dokonaniu odbioru Inwestor zawrze umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w PWiK Sp. z o.o. Wołomin ul. Ogrodowa 13.
VII. oświadczenia Stron	<ol style="list-style-type: none"> Strony zgodnie oświadczają, iż przyłącza wykonane przez Wnioskodawcę na podstawie niniejszej umowy, po zakończeniu inwestycji pozostaną własnością Wnioskodawcy, będą znajdować się w Jego posiadaniu i będą przez Wnioskodawcę utrzymywane na własny koszt. Wnioskodawca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Przedsiębiorstwo z przedmiotowych przyłączy przez czas nieokreślony, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Przedsiębiorstwo usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę/zbiorowego odprowadzania ścieków. PWiK zobowiązuje się, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków wskazanych w pkt. V. i VI., w terminie wskazanym w pkt. IX., do przyłączenia nieruchomości wskazanej w pkt. III. do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Wnioskodawca oświadcza, iż znana jest mu treść postanowienia art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858), zgodnie z którym realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
VIII. wysokość opłat	<ol style="list-style-type: none"> Z tytułu ustalenia technicznych warunków przyłączenia do sieci nieruchomości wskazanej w pkt. III., Wnioskodawca zobowiązuje się najpóźniej do dnia podpisania niniejszej umowy uiścić na rzecz PWiK opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem usług PWiK. Z tytułu przyłączenia odbiorcy do sieci PWiK Wnioskodawca będzie zobowiązany uiścić na rzecz PWiK opłatę za wydanie dzienniczków robót PWiK w wysokości, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług PWiK, niezwłocznie przed przystąpieniem do robót. <p>Płaćności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury.</p>
IX. termin ważności technicznych warunków przyłączenia	Ustalone niniejszą umową techniczne i formalne warunki przyłączenia do sieci nieruchomości wskazanej w pkt. III., zachowują ważność przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.
X dodatkowe warunki i uwagi	Do czasu wybudowania projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, opisanych w punkcie V, brak jest możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez PWiK Sp. z o.o. w Wołominie z w/w budynków opisanych w punkcie III w ilości określonej w punkcie IV.
XI. załączniki do umowy	Nie dotyczy.
XII. podpisy Stron	<div style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>.....</p> <p>Wnioskodawca</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>.....</p> <p>PWiK</p> </div> </div> </div>

Sporządzili: Piotr Dębski, Dział Techniczny

Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

**Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.**

Znak Sprawy: **PODK.6630.452.2018**

Data wpływu wniosku: 12.06.2018

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: Wołomin, obręb 36, dz. 276/6, ul. Legionów
Przedmiot narady: przyłącze kanalizacyjne, sieć i przyłącze telekomunikacyjne










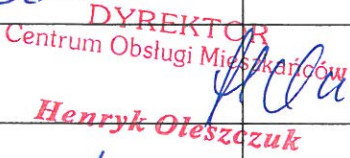








Wnioskodawca: IDEA STD Paweł Dziedzicki
Inwestor: Gmina Wołomin

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Bożena Kowalewska – Główny Specjalista
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:


bez uwag

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn. 13.06.2018

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią	Stanowisko Uczestnika narady	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej		Bożena Kowalewska	
2.	Wydział Budownictwa			
3.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa			
4.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin			
5.	Urząd Miejski Wołomin		 	
6.	Orange Polska S.A.			
7.	Projektant			
8.				

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

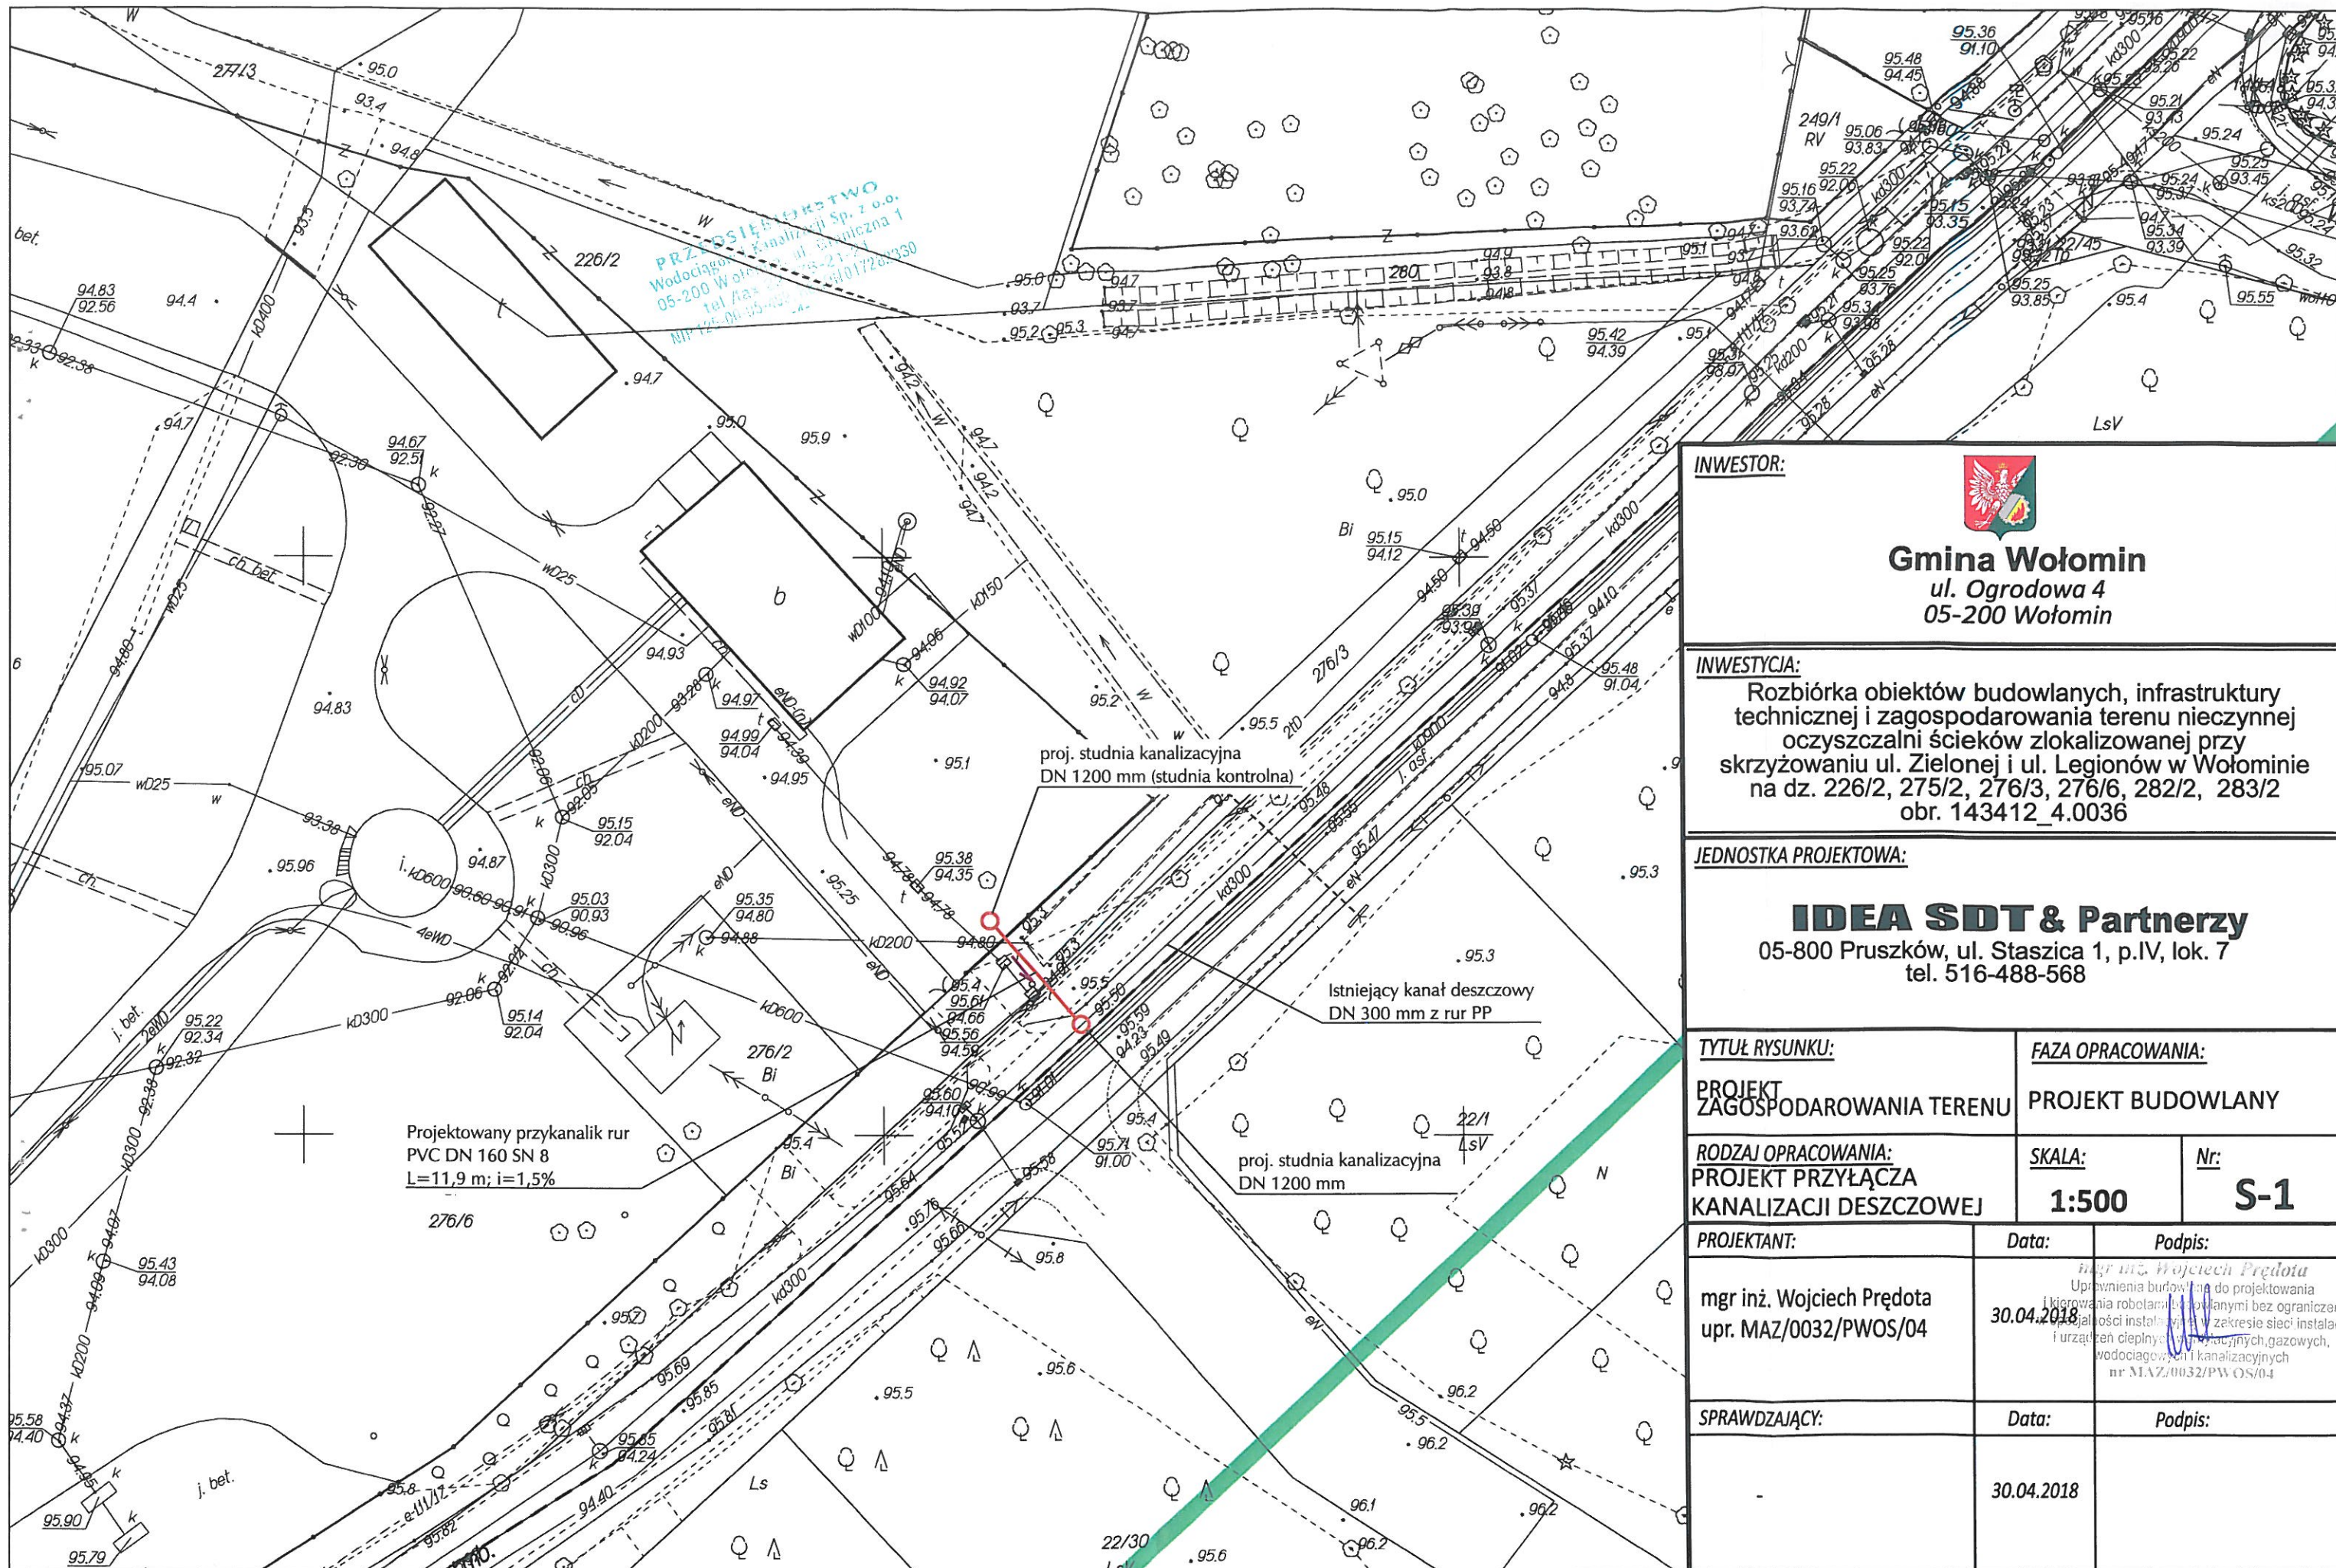Bożena Kowalewska



INWESTOR:



Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

INWESTYCJA:

Rozbiórka obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na dz. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IDEA SDT & Partnerzy

05-800 Pruszków, ul. Staszica 1, p.IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKALA:

1:500

Nr:

S-1

PROJEKTANT:

mgr inż. Wojciech Prędoła
upr. MAZ/0032/PWOS/04

Data:

30.04.2018

Podpis:

mgr inż. Wojciech Prędoła
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń ciepłych, chłodniczych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0032/PWOS/04


SPRAWDZAJĄCY:

Data:

30.04.2018

Podpis:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-493, REGON 017282330

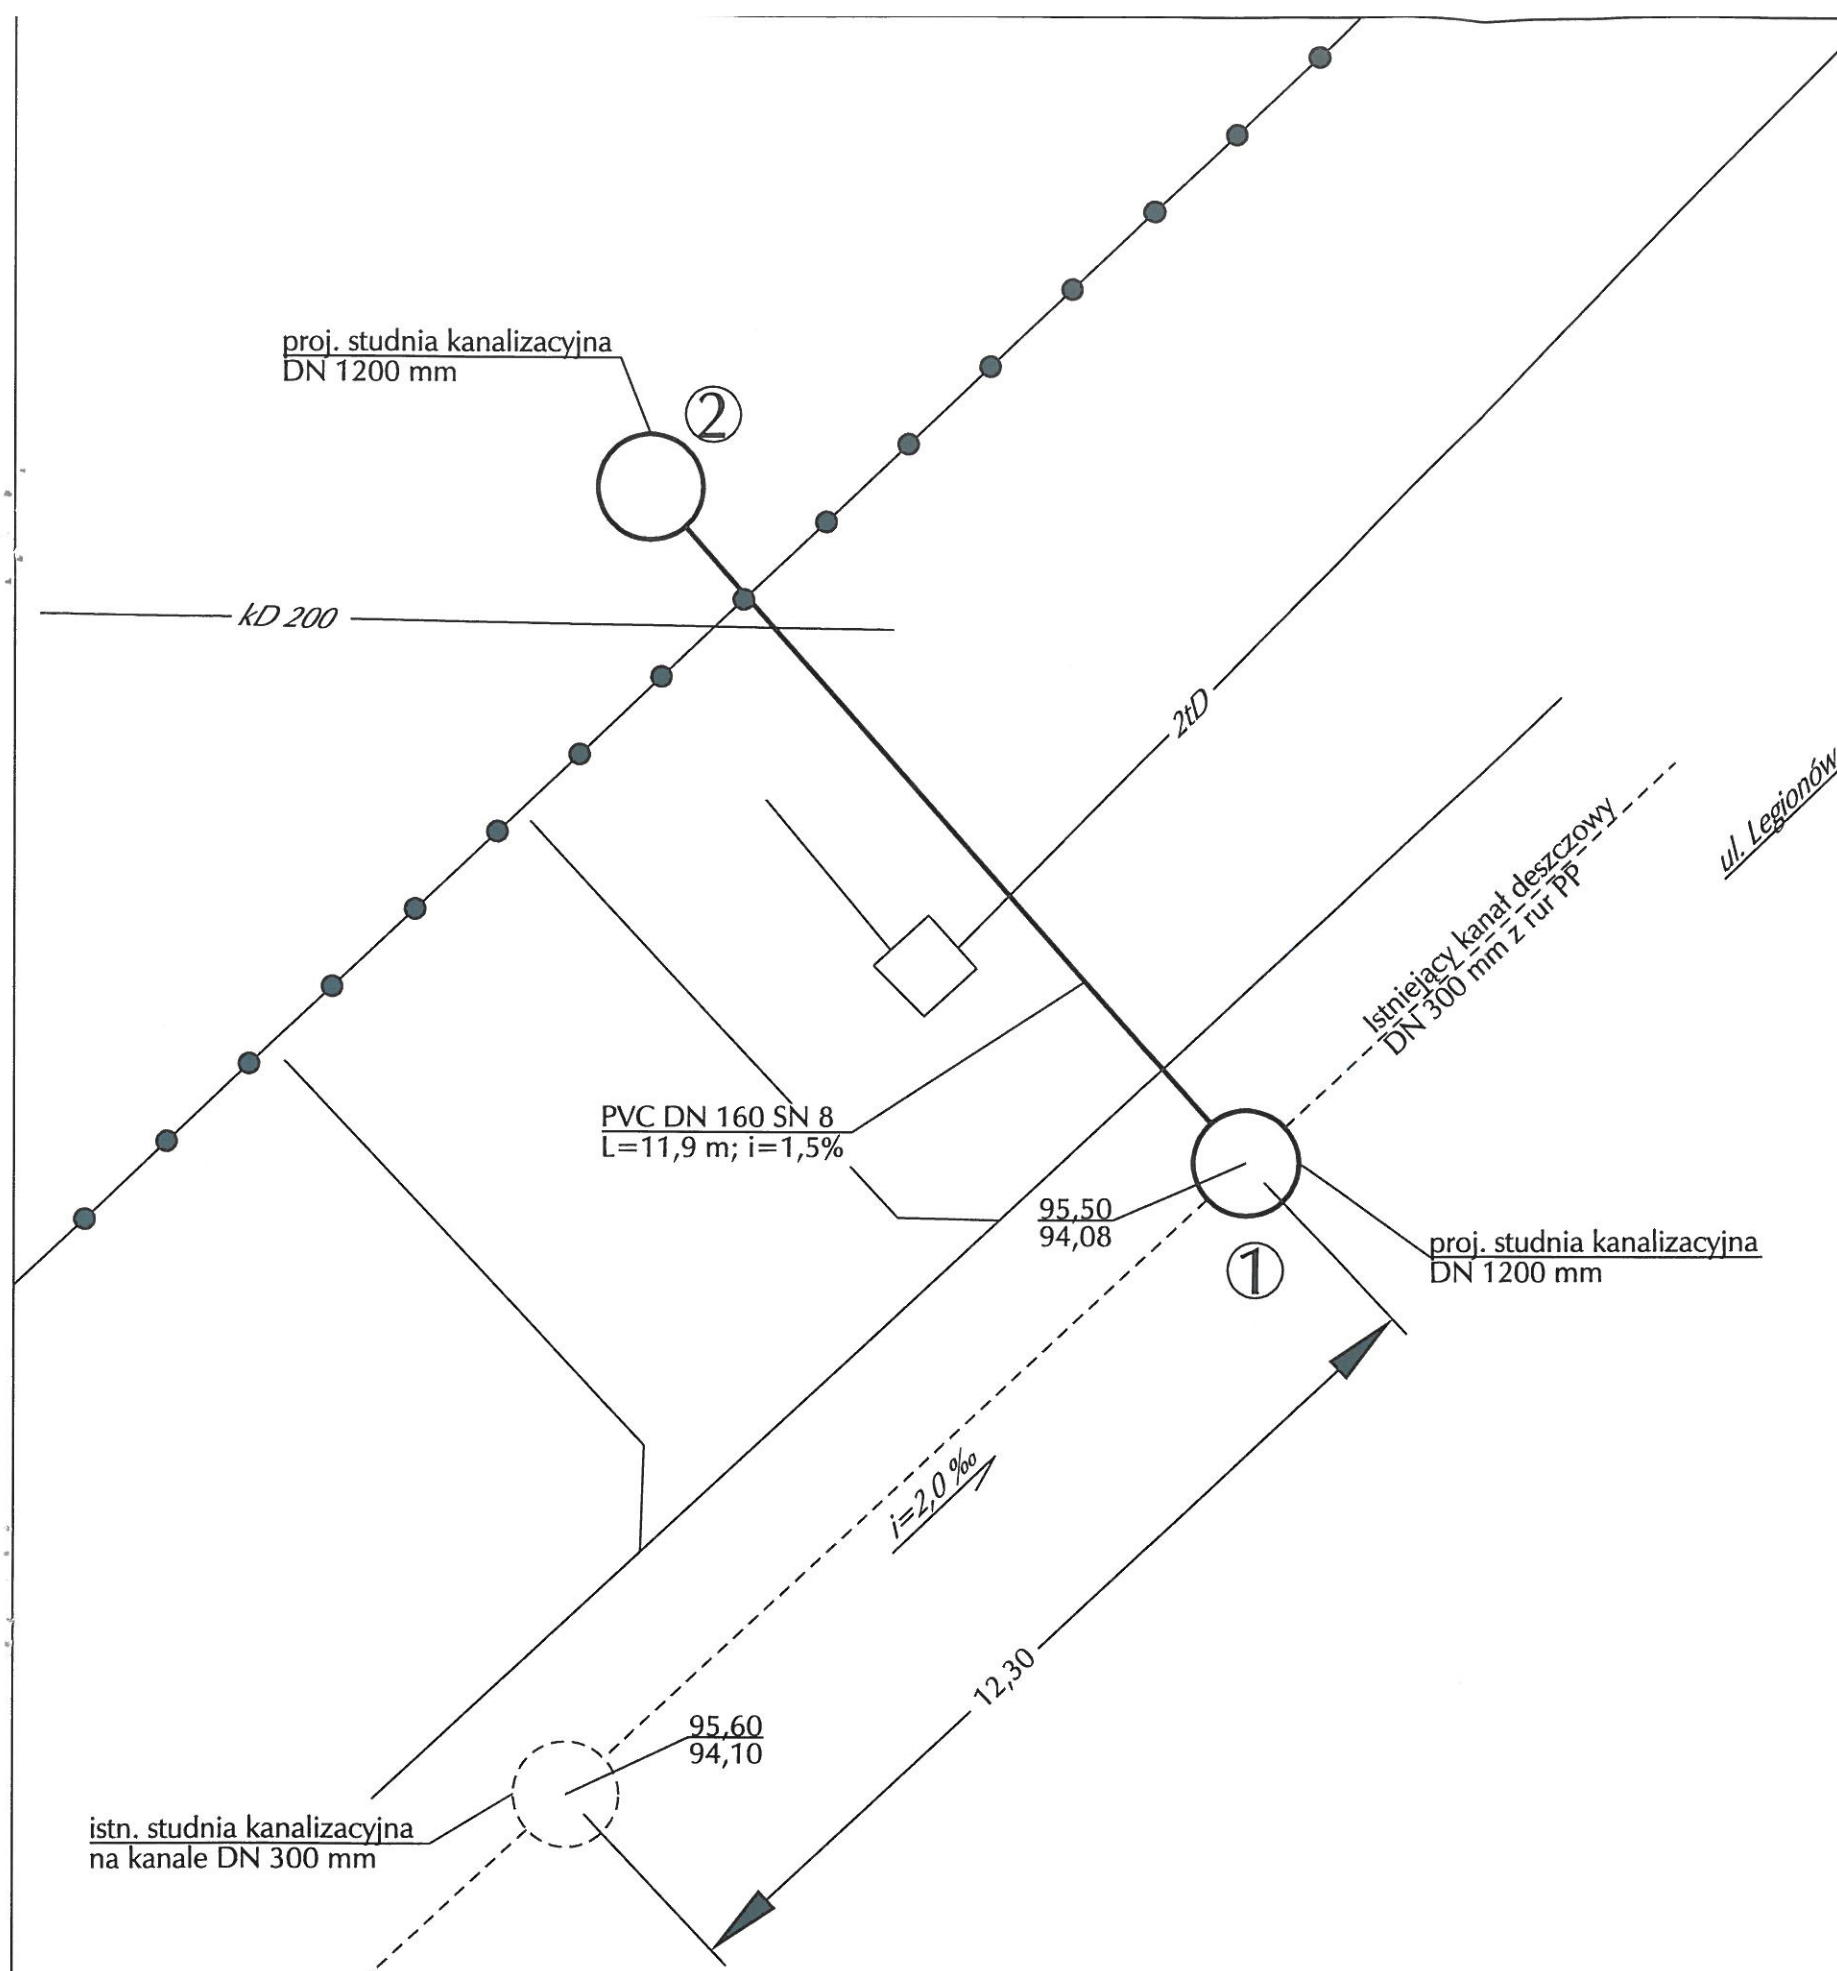

INWESTOR:



Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

INWESTYCJA:

Rozbiórka obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na dz. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IDEA SDT & Partnerzy
05-800 Pruszków, ul. Staszica 1, p.IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKALA:

1:100

Nr:

S-2

PROJEKTANT:

mgr inż. Wojciech Prędoła
upr. MAZ/0032/PWOS/04

Data:

30.04.2018

Podpis:

mgr inż. Wojciech Prędoła
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0032/PWOS/04

SPRAWDZAJĄCY:

Data:

30.04.2018

Podpis:

Nr uzg.	269/Kd/2018
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Wołominie 05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1	
PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI Nr 1- Nr wyszczególnionymi pod pieczęcią	
WOŁOMIN, dnia	22.06.2018
Kierownik Działu Technicznego /podpis/	mgr inż. Michał S. Ubr. Bud. Nr St. 21111111

Przed przystąpieniem do wykonania robót, należy zgłosić się do "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w Wołominie ul. Graniczna 1. w celu

Budowę należy przeprowadzić pod nadzorem technicznym "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie" na zlecenie inwestora.

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzędne włączenia przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych w terenie oraz zweryfikować rzędne kolizji projektowanych przewodów z istniejącą infrastrukturą. O rozbieżnościach należy poinformować Projektanta oraz PWIK Sp. z o.o. w Wołominie

Przed zasypką zgłosić do odbioru kanał lub przewód wodociagowy

Uzgodnienie projektu
ważne do dnia 13.06.2021

DECYZJA Nr 171/L/2018

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) i na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn.zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2018r. złożonego przez Pana Pawła Dziedzickiego Prowadzącego działalność IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. M. Skłodowskiej – Curie 35 lok. 31, 05-800 Pruszków, Pełnomocnika Gminy Wołomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie

z e z w a ł a m:

Gminie Wołomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin na lokalizację przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Legionów /droga nr 431077W/ dz. nr ew. 278 obr. 36 Wołomin, na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Legionów do granicy nieruchomości położonej na dz. nr ew. 276/6 obr. 36 Wołomin, zgodnie z załącznikiem mapowym.

Usytuowanie urządzeń winno być zgodne z lokalizacją pokazaną na załączonej mapie i potwierdzoną protokołami z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.452.2018 z dnia 13.06.2018r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

Usytuowanie urządzeń winno być zgodne z warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci w Umowie nr 211/W- Ks- Kd /2018 z dnia 15.05.2018r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin dla Gminy Wołomin

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) odstępuje się od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie wnioskodawcy będącego jedyną stroną w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3A Ustawy o drogach publicznych przed przystąpieniem do wykonania prac inwestor zobowiązany jest do:

1. Dokonania odpowiednich zgłoszeń
2. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej
3. Uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót
4. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza
5. Jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia koszt jego ponosi właściciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić do właściciela drogi z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego.

Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona opłata roczna.

Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym i związane z tym opłaty

zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.



Z up. Burmistrza

Piotr Mysłkowski
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Wołomin Pan Paweł Dziędzicki IDEA SDT ul. M. Skłodowskiej – Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków
2. Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Gospodarki Komunalnej

Decyzja Nr 171/L/2018 z dnia 25.06.2018r.

